


Aviso	Local	Data	Início	Fim	Motivo
853	Bodega	2024-04-17	14:00	18:00	Instalação de sistema de recirculação no reservatório

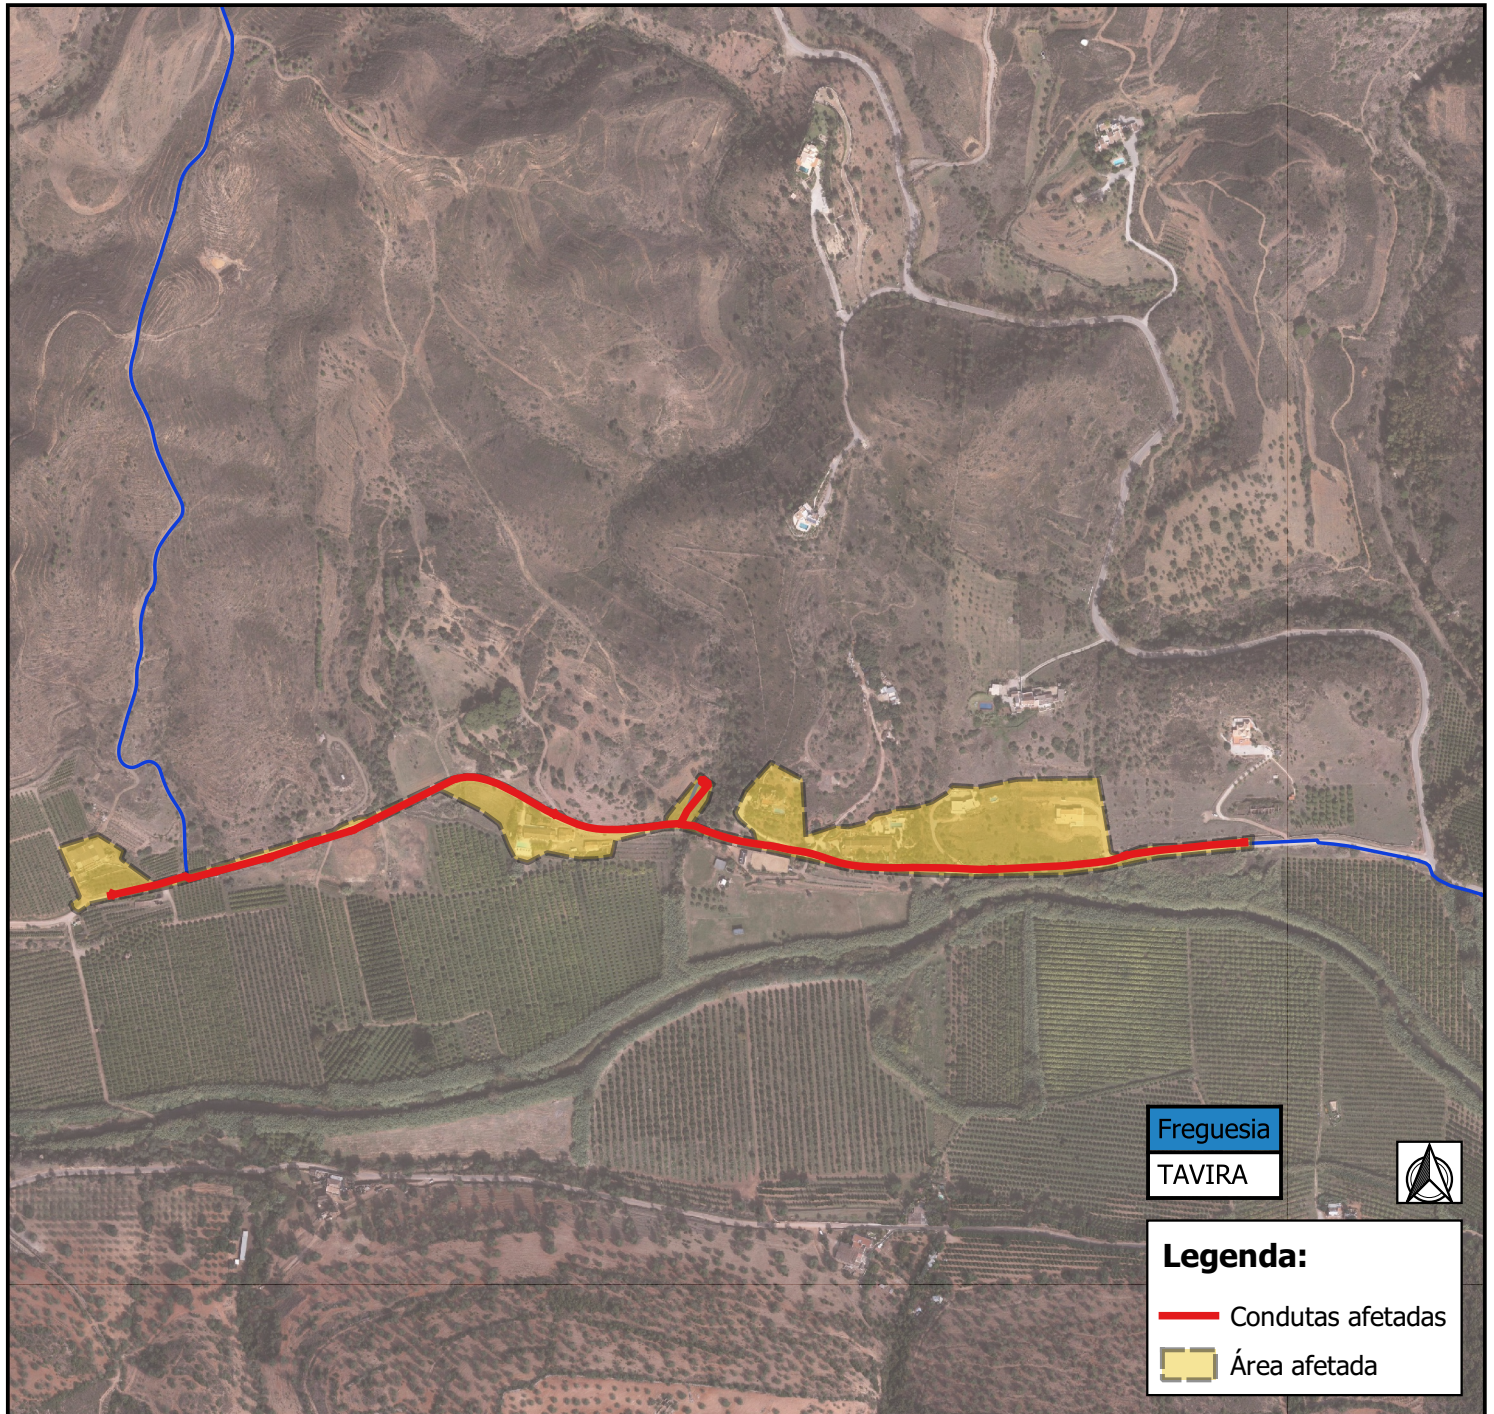

Com consciência do incómodo que esta situação cria aos utentes, esperamos a sua melhor compreensão atendendo à inevitabilidade da operação e à melhoria da qualidade do serviço que prestamos.

Apesar dos nossos esforços, imediatamente a seguir ao restabelecimento de água, em proceder às devidas limpezas e purgas na rede de abastecimento afetada, é possível que se verifique alguma turvação em alguns ramais, devido ao arrastamento pela pressão da água pelo calcário acumulado nas condutas.

É previsível que a situação fique normalizada até à hora acima indicada. Caso contrário agradecemos que contacte os nossos serviços para o telefone 281380620.

* A hora final é calculada estimada com base na duração dos trabalhos.

Estima-se que a intervenção afecte 2 Clientes e 8 Ramais

PEDIMOS DESCULPA PELO INCÓMODO

Tavira, 2024.04.12