


# Interrupção Programada de Abastecimento de Água

## Nota informativa

Aviso	Local	Data	Início	Fim	Motivo
1061	Rua das Escadinhas	2025-04-02	14:00	18:00	Instalar válvula de segurança em ramal

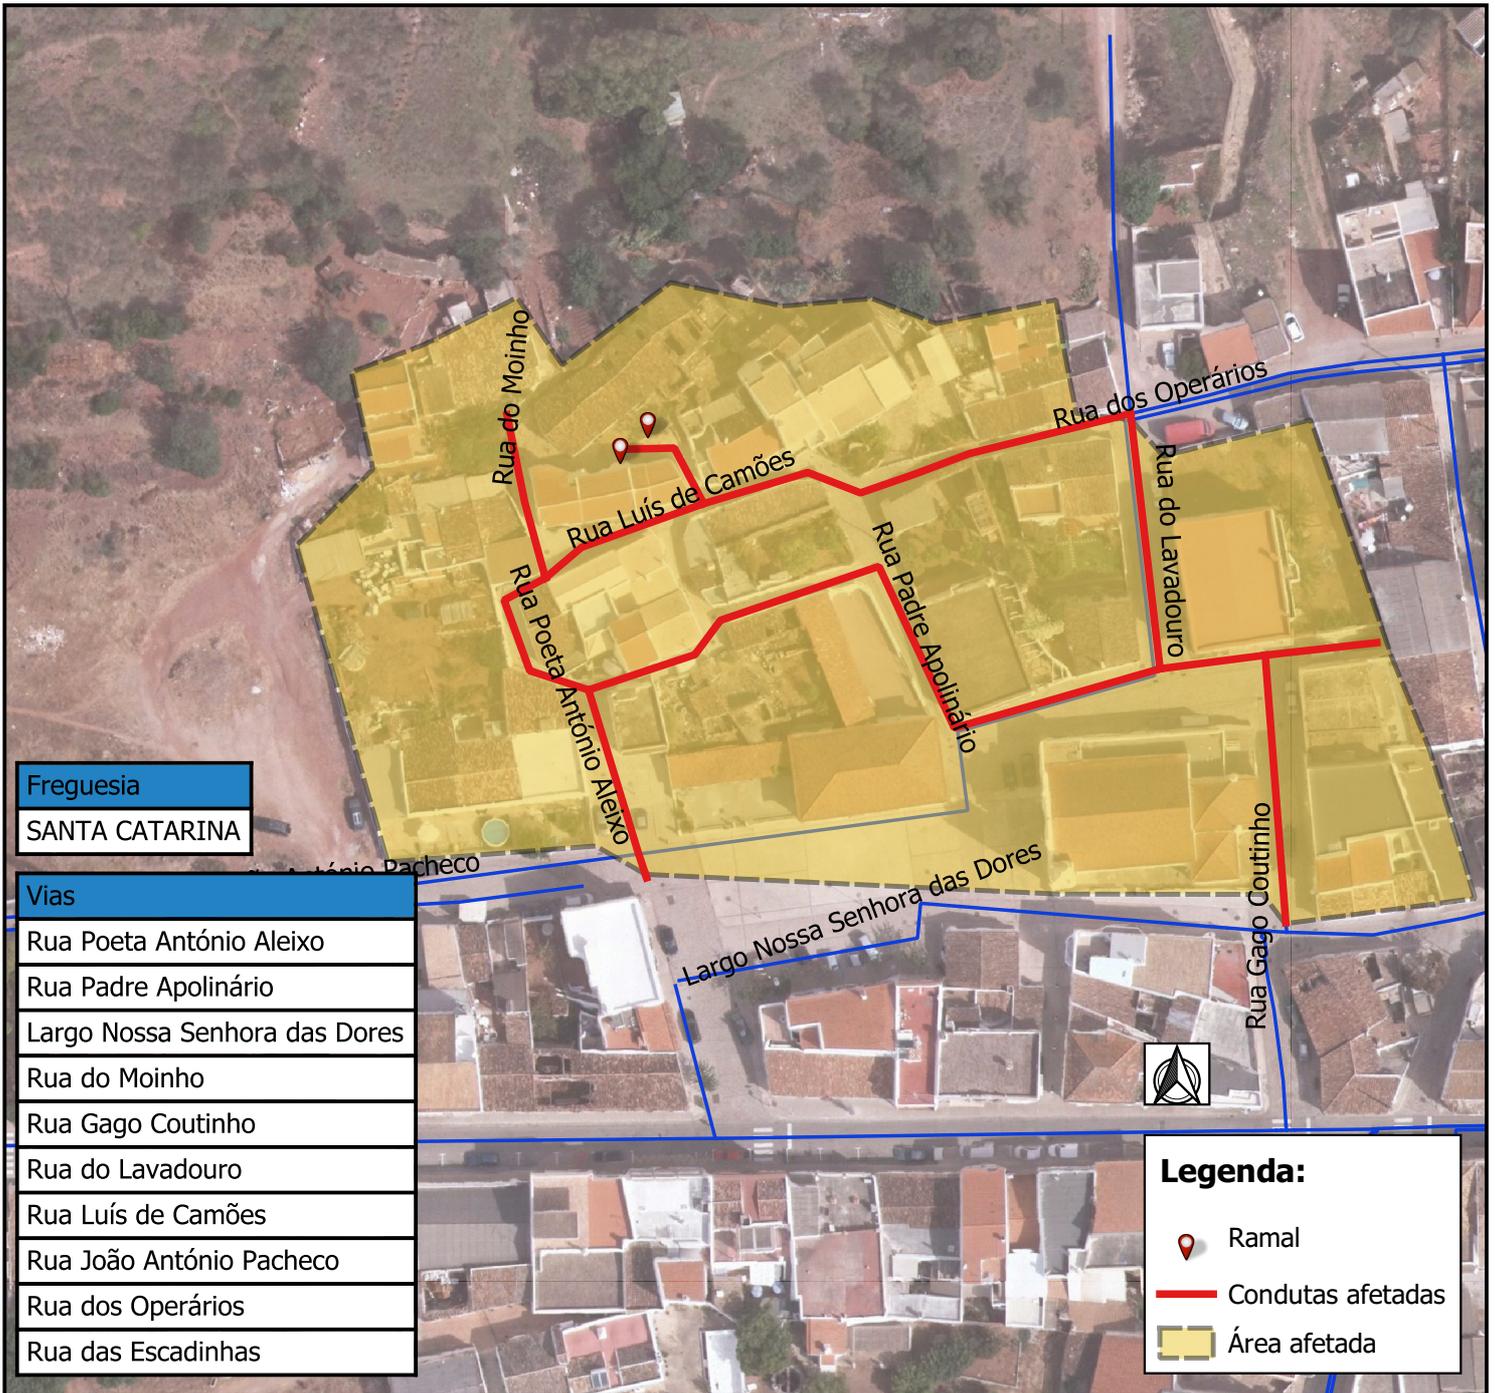

Com consciência do incómodo que esta situação cria aos utentes, esperamos a sua melhor compreensão atendendo à inevitabilidade da operação e à melhoria da qualidade do serviço que prestamos.

Apesar dos nossos esforços, imediatamente a seguir ao restabelecimento de água, em proceder às devidas limpezas e purgas na rede de abastecimento afetada, é possível que se verifique alguma turvação em alguns ramos, devido ao arrastamento pela pressão da água do calcário acumulado nas condutas.

É previsível que a situação fique normalizada até à hora acima indicada. Caso contrário agradecemos que contacte os nossos serviços para o telefone 281380620.

\* A hora final é calculada estimada com base na duração dos trabalhos.

**Estima-se que a intervenção afete 26 Clientes e 32 Ramais**

**PEDIMOS DESCULPA PELO INCÓMODO**

Tavira, 2025.03.28