


Interrupção Programada de Abastecimento de Água

Nota informativa

| Aviso | Local | Data | Início | Fim | Motivo |
|-------|-----------------------------|------------|--------|-------|---|
| 1210 | Avenida Dr Eduardo Mansinho | 2025-12-10 | 14:00 | 18:00 | Emp. requalificação - ligação de nova conduta |

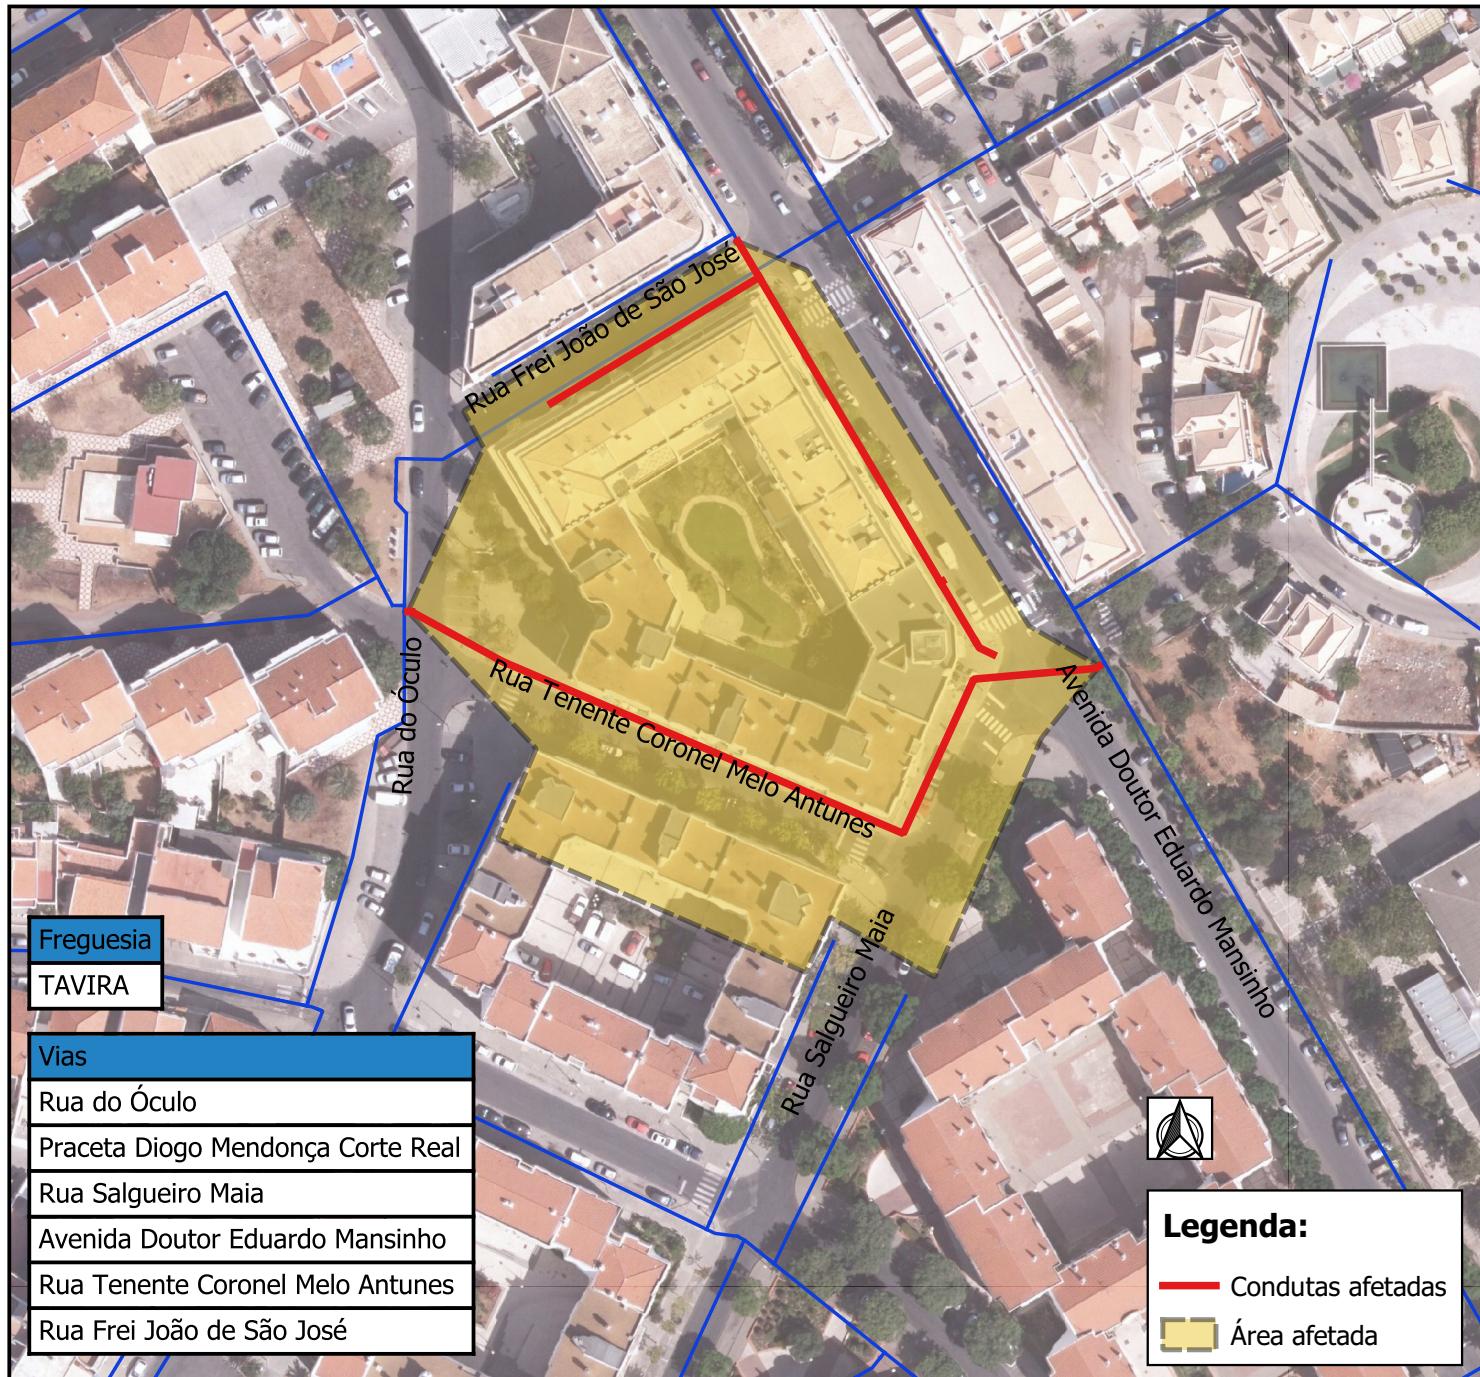

Com consciência do incómodo que esta situação cria aos utentes, esperamos a sua melhor compreensão atendendo à inevitabilidade da operação e à melhoria da qualidade do serviço que prestamos.

Apesar dos nossos esforços, imediatamente a seguir ao restabelecimento de água, em proceder às devidas limpezas e purgas na rede de abastecimento afetada, é possível que se verifique alguma turvação em alguns ramais, devido ao arrastamento pela pressão da água do calcário acumulado nas condutas.

É previsível que a situação fique normalizada até à hora acima indicada. Caso contrário agradecemos que contacte os nossos serviços para o telefone 281380620.

* A hora final é calculada estimada com base na duração dos trabalhos.

Estima-se que a intervenção afete 103 Clientes e 15 Ramais

PEDIMOS DESCULPA PELO INCÓMODO

Tavira, 2025.12.04